


PM-900 配線図

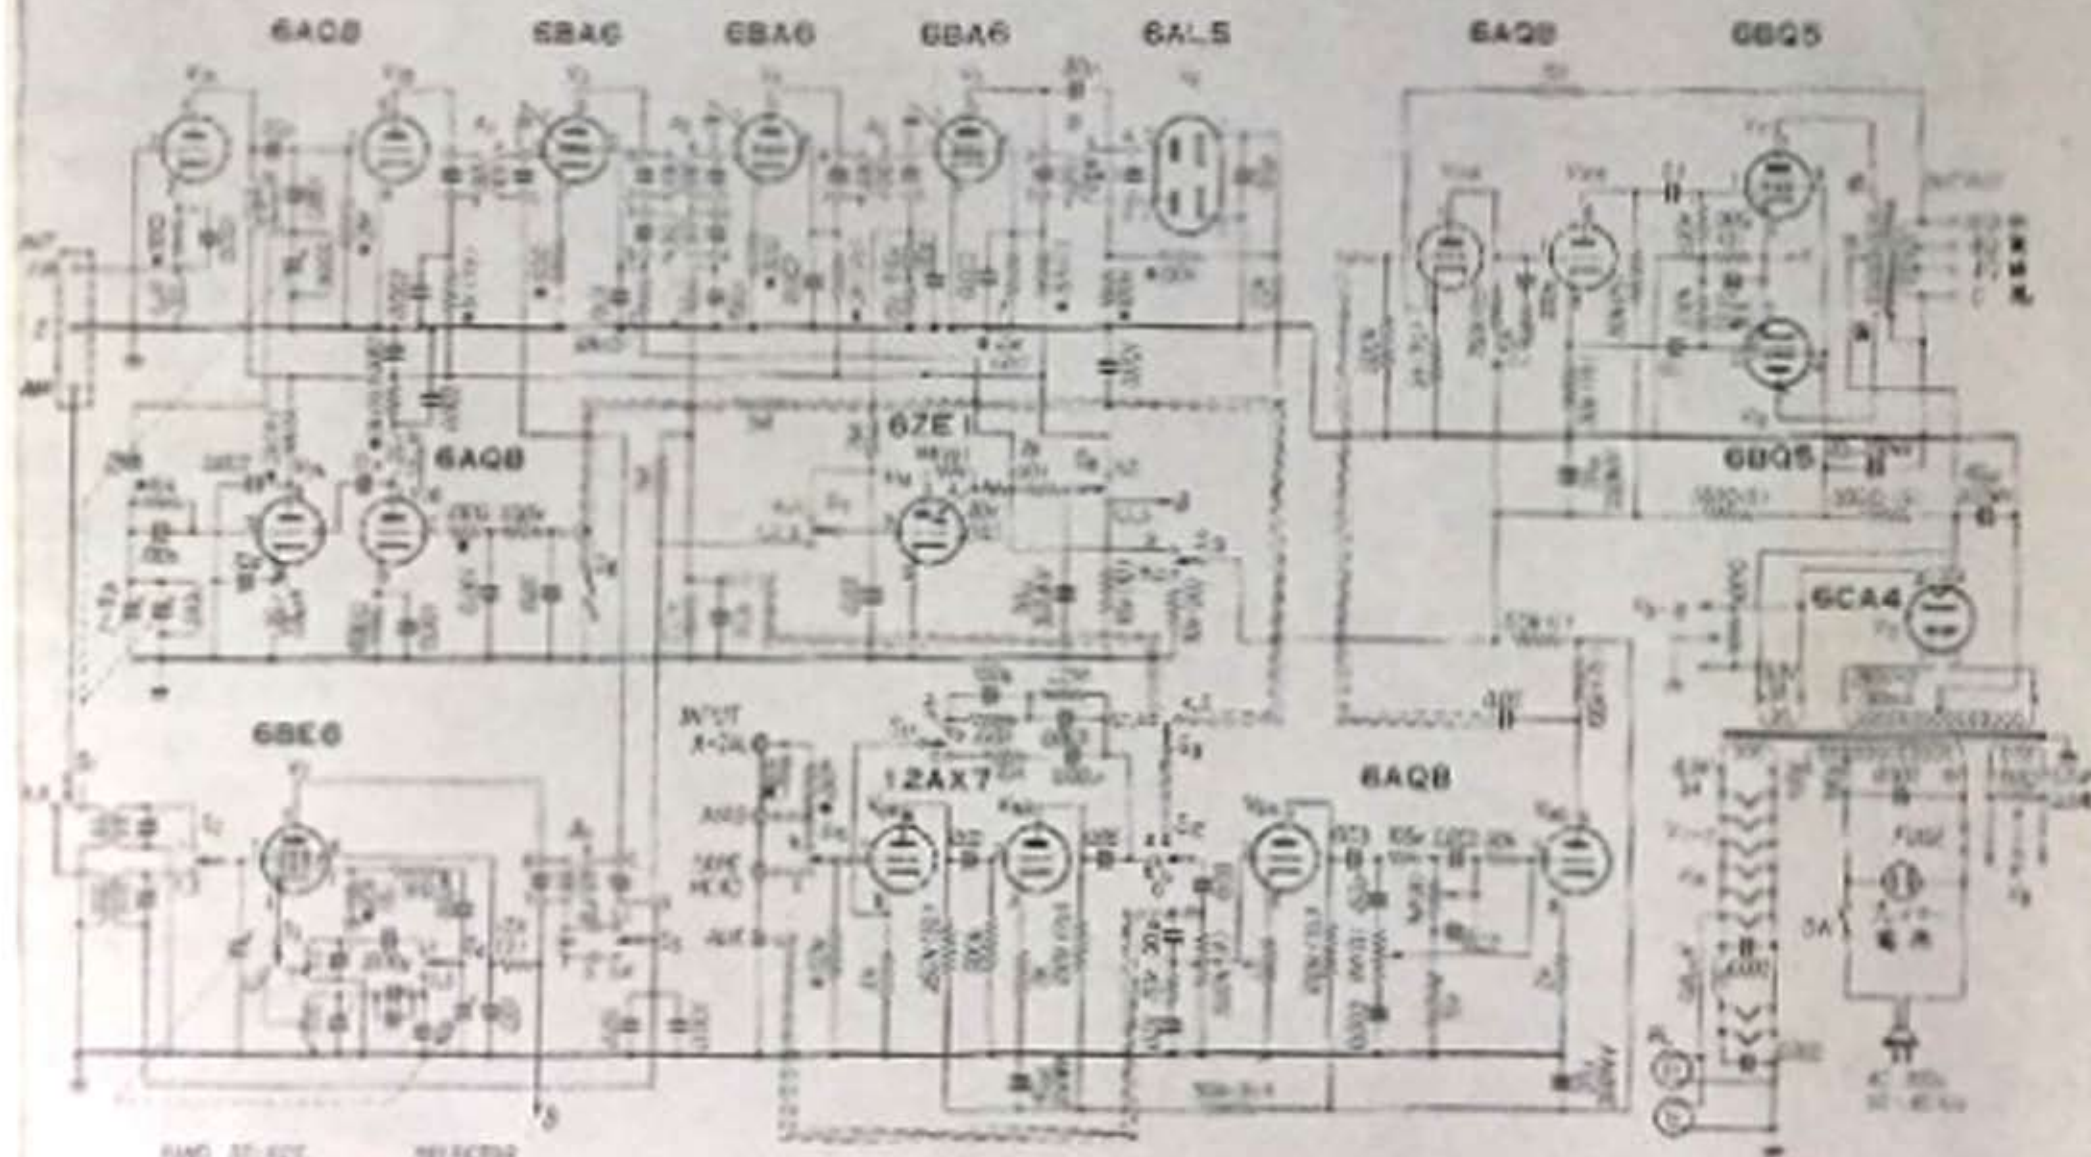

BAND SELECT

- 1 2P
- 2 12X7
- 3 W-FM
- 4 FM
- 5 APC-34V
- 2-24

SELECTOR

- a 6X4
- b 6X5
- c TWT-ACD
- 2a-2c

註記：(1) 12AX7 (7071) を用い
 流定値をもちの 12AX7
 * 12AX7 の選定は P 型を使用
 Y の場合は 12AX7 を使用する

株式会社 松見商会

東京都千代田区神田鍛冶町3-3番地